

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand Magyarorszag
Villamossagi Rendszerek Zrt.
Ipartelep ut 14
6600 SZENTES
UNGARN

ist berechtigt, für Ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationsschalter
Installation switch
Serie CARIVA

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Gepprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2003-09; EN 60669-1:1999 + A1:2002

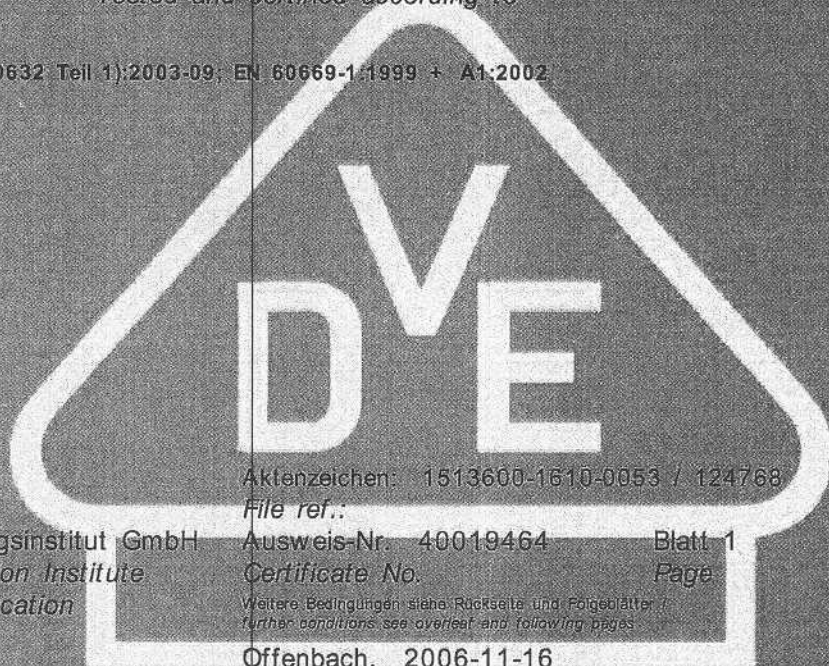

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 1513600-1610-0053 / 124768

File ref.:

Ausweis-Nr. 40019464

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-11-16

(letzte Änderung/updated 2009-10-07)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand Magyarorszag Villamossagi Rendszerek Zrt., Ipartelepi ut 14, 6600 SZENTES, UNGARN

Aktenzeichen / *File ref.*

1513600-1610-0053 / 124768 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2009-10-07 2006-11-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019464.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019464.

Installationsschalter
Installation switch
Serie CARIVA

Typ(en) / *Type(s)*:

BMD1
BMD2
BMD6
BMD5
BMD1T
BMD6L
BMD7
BMD1P
BMD1PL
BMD1PLE

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Schaltungsnummer 1, 1 (Taster), 2, 5, 6, 7
Switch pattern No. 1, 1 (*momentary-contact*), 2, 5, 6, 7

Anbringungsart UP-Verlegung
Method of mounting *flush-type*

Schutzart IP 20
Degree of protection

Weitere Angaben siehe Anlage 1 und 2
Further information see *1 and 2*
appendix

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40019464

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand Magyarorszag Villamossagi Rendszerek Zrt., Ipartelepi ut 14, 6600 SZENTES, UNGARN

Aktenzeichen / *File ref.*
1513600-1610-0053 / 124768 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-10-07 2006-11-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019464.
This supplement is part of the Certificate No. 40019464.

Installationsschalter
Installation switch
Serie CARIVA

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* S.C. Elbromplast S.A
30017668 Calea Vidrighin Stan 13A
300 571 TIMISOARA
RUMÄNIEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33